

Fjernvarmedeklaration 2024

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

63,9 %

Andel biomasse 39,0 %


Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder



- Grøn**
Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe
- Gul**
Mindre CO₂-udledning end et gasfyr
- Rød**
Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100 % i alt)

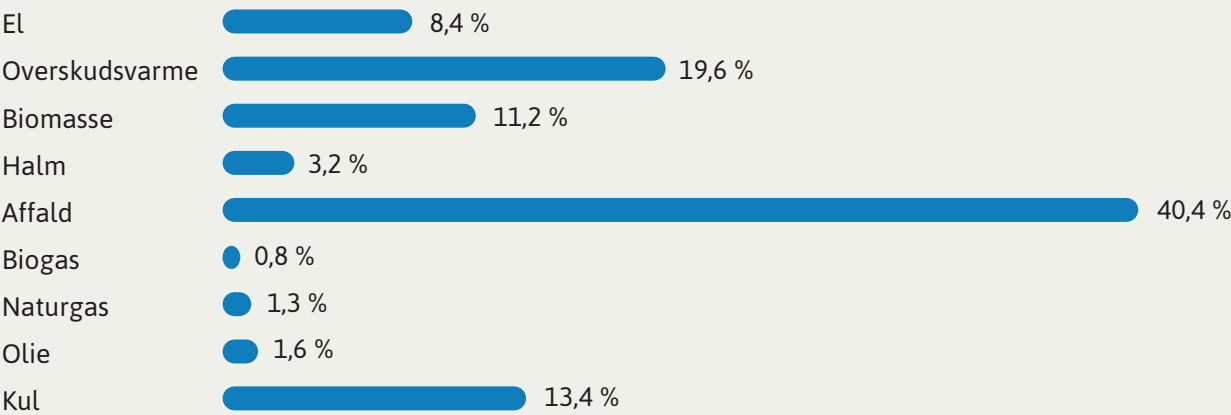

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Udledning pr. GJ		Udledning pr. MWh	
CO ₂ (kuldioxid - drivhusgas)	14,33	kg/GJ	51,59	kg/MWh
CH ₄ (metan - drivhusgas)	2,62	g/GJ	9,44	g/MWh
N ₂ O (lattergas - drivhusgas)	0,51	g/GJ	1,84	g/MWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	14,54	kg/GJ	52,34	kg/MWh
SO ₂ (svovldioxid)	3,90	g/GJ	14,03	g/MWh
NO _x (kvælstofilter)	11,44	g/GJ	41,19	g/MWh
CO (kulilte)	24,49	g/GJ	88,17	g/MWh
NMVOC (uforbrændte kulbrinter)	0,83	g/GJ	2,98	g/MWh
Partikler (TSP)	1,71	g/GJ	6,15	g/MWh

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af *Bekendtgørelse om energivirkksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering med videre*. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200 % varmeeffektivitetsmetoden anvendt jævnfør branchestandarden.

Rangeringen i fjernvarmedeklarationen følger Energistyrelsens rangeringsmodel, som årligt justeres. I 2024 er datagrundlaget i rangeringsmodellen ændret betydeligt, hvilket medfører strengere krav og lavere tilladte CO₂-ækvivalente udledninger pr. rangeringskategori.

CO₂ fra affaldsforbrænding er fra 2024 udeladt fra fjernvarmedeklarationen, da denne praksis nu følger Energistyrelsens klimafremskrivninger.

Energiforbrug pr. varmeeenhed leveret til kunde: 1,22.

